

ТЕСТ: А5.403.06

 Превод от английски език  
 СТРАНИЦА 6 от 7

# Шумоизолация

 Съгласно  
 ISO 140/3

# A5

Оторизираща компания: ЕТЕМ S.A.

Размери в mm

**Описание на мострата:**


 Алюминиева окачена фасада  
 система серия E-85.

 Площ: 8,15 m<sup>2</sup>

Обща дебелина на стъклопакета: 37mm

**Слоеве:**

 Термоизолиращ стъклопакет 4-20-  
 6+6mm

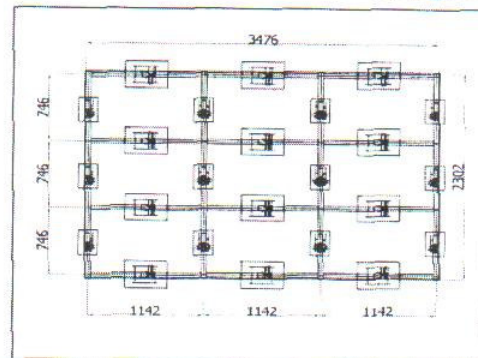 Гумено уплътнение между стъклопакета  
 и алуминиевите конструкции

**Тествани стаи:**
**Обеми:**

 V източник = 50,8 m<sup>3</sup>


 V получено = 43,0 m<sup>3</sup>

Тип на стаята : Лаборатория

Условия в стаята : Празна

Възбуждане : Постоянен/фонов шум

Филтър : 1/3 октава

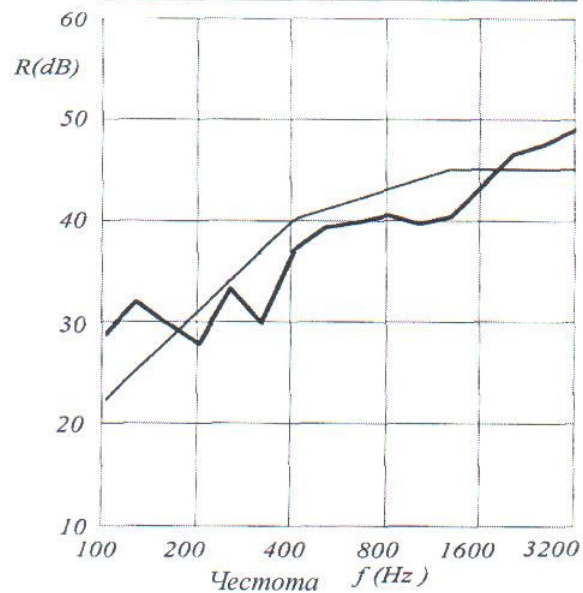

Оценяване, съгласно ISO 717/1

 Индекс на намаляване на  
 звуково натоварване

**R<sub>w</sub>=41 dB**

f(Hz):	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R(dB):	28,6	31,9	29,7	27,7	33,2	29,8	36,9	39,2	39,7	40,4	39,6	40,3	43,3	46,5	47,5	49,0

Тест номер: <b>A5.403.06</b>	Катедра по Архитектура – Факултет по Технологии-А.У.ТН. Лаборатория по Архитектурни технологии Директор: E.Tzckakis Подпис
Дата на теста: 23.06.2006 П	

Долуподписаната, Аделина Емилова Чернаева, удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на следния документ: Описание на мострата на шумоизолация.

Преводач:

Аделина Чернаева

